SELRES - Gas Turbine Systems Technician, Mechanical - B122

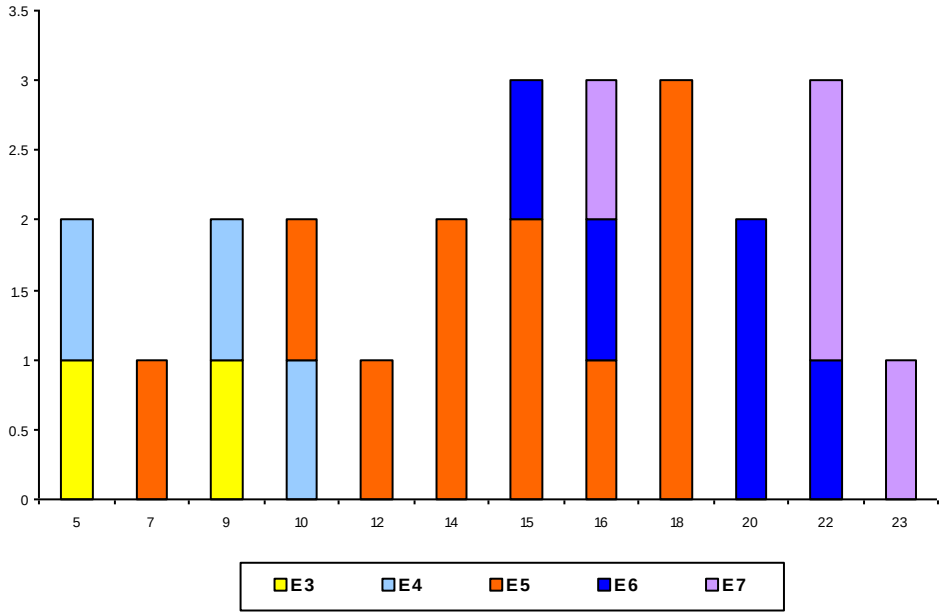

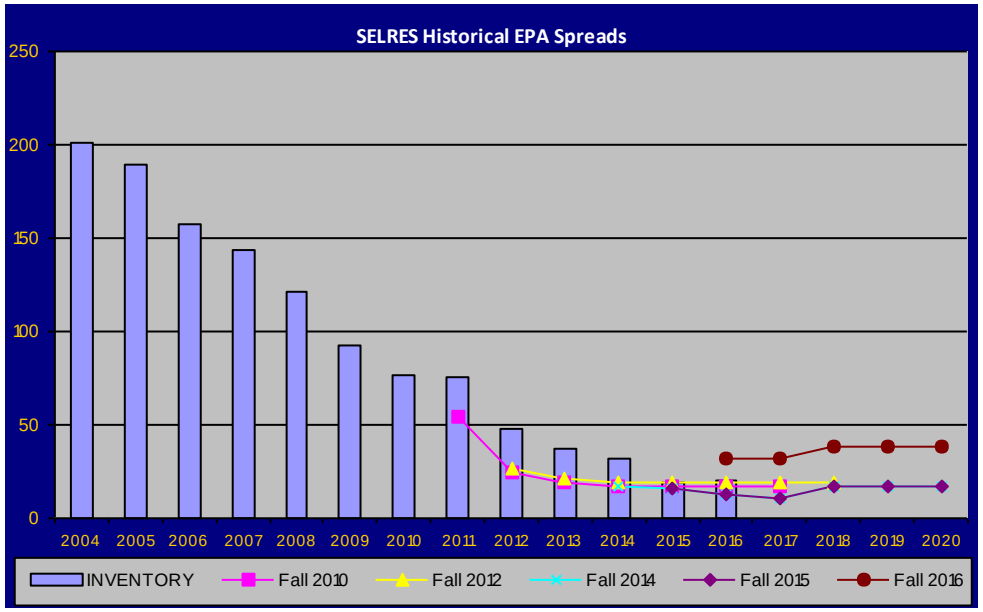

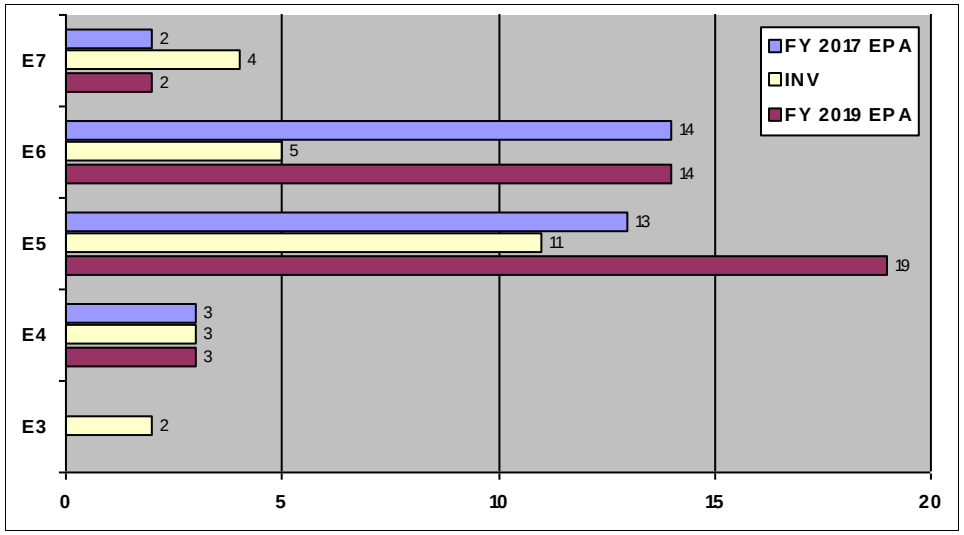

	E1-3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	TOTAL
% INV to FY17 EPA	0%	100%	85%	36%	200%	0%	0%	78%
EPA (FY17)	0	3	13	14	2	0	0	32
INVENTORY	2	3	11	5	4	0	0	25
EPA (FY19)	0	3	19	14	2	0	0	38
% INV to FY19 EPA	0%	100%	58%	36%	200%	0%	0%	66%

% NAT INV to FY17	0%	78%
NAT Inventory	0	0
NAT + EMC Inventory	2	25
% NAT INV to FY19	0%	66%

ADV OPP.							
	E1-3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
All-RES	TIR	33.00%	15.00%	6.00%	13.00%	8.00%	11.00%
GSM	TIR	0.00%	100.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%

NOTES

Manned at 78% to FY17 EPA and 66% to FY19 EPA

AC2RC: No in-rate opportunity
Convert out open for E1-E6; Convert in closed
RC2RC: Convert in E5 & E6; Convert out Closed

Incentives
Enlistment (NAT) – None; Affiliation (PS) – None
Enlistment (PS) – None; SRB – None

ECM TechAd: YNC Aldridge 901-874-4902.

Data Source: NMPBS(Inv)/NRMS(RE Rate)/N12(EPA/SSF)/BUPERS3(Adv Op) **As of Date:** 18-Nov-16